








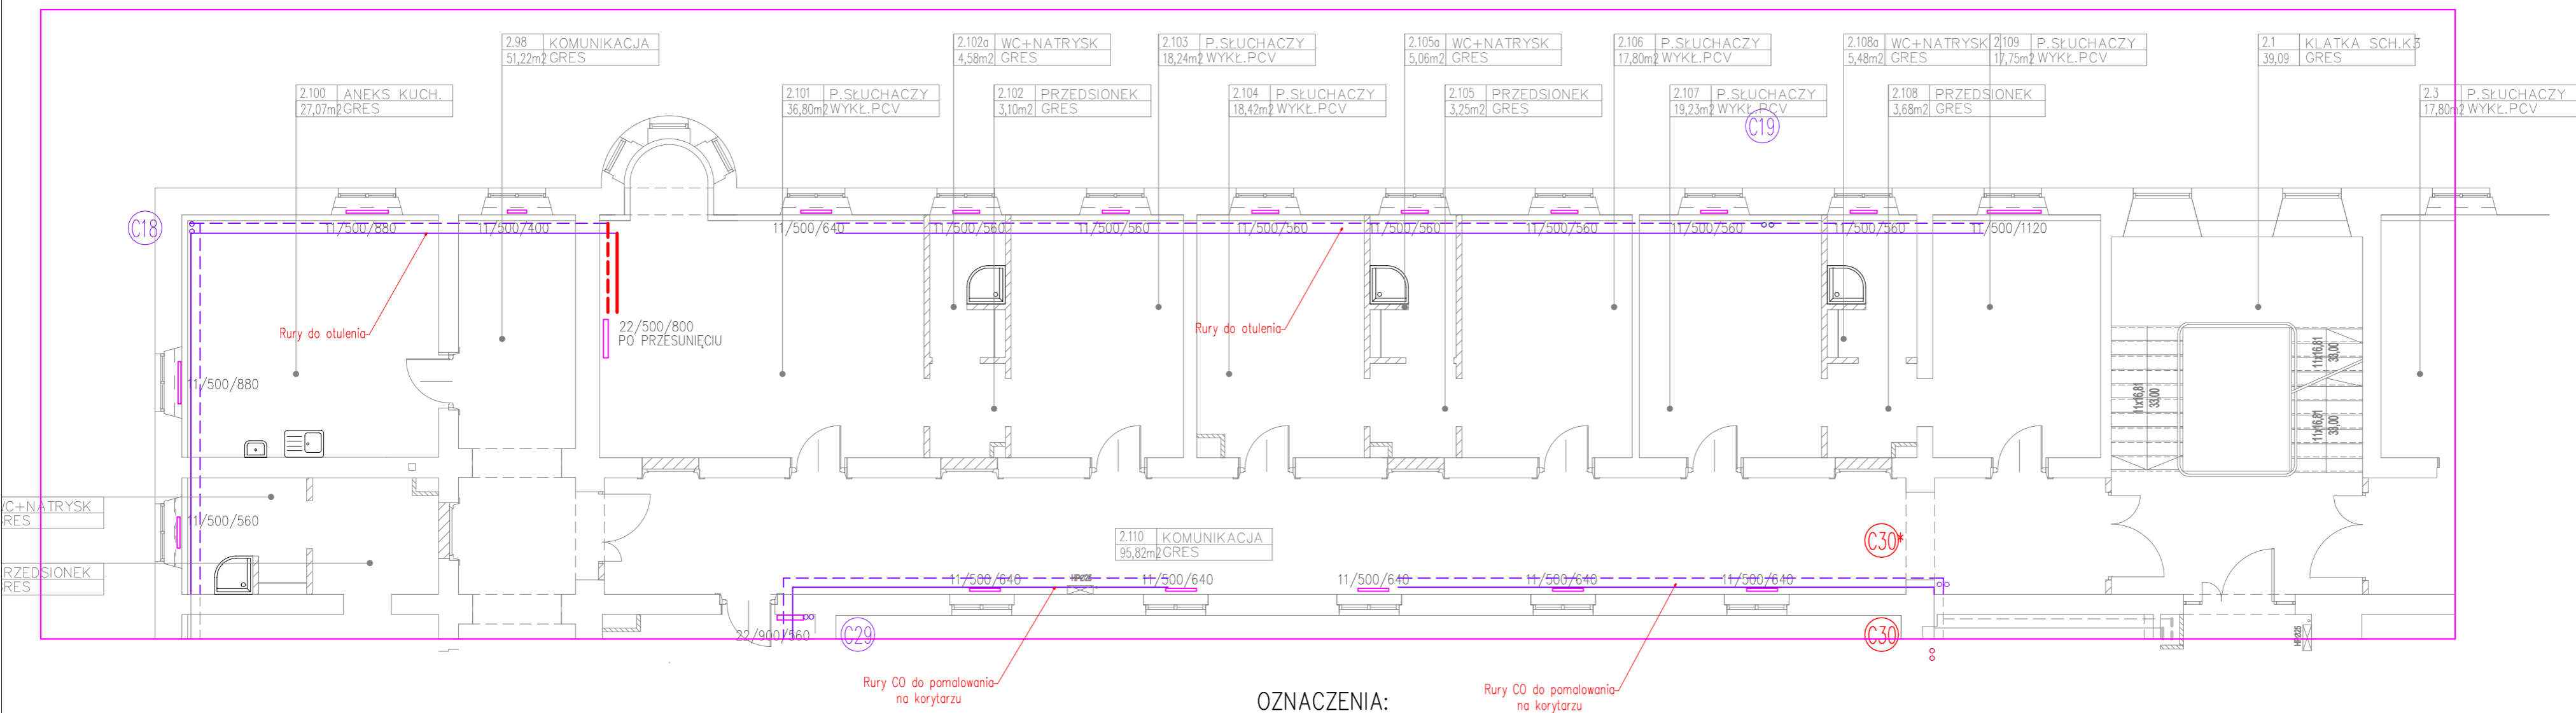


RZUT II PIĘTRA

- ZAKRES REMONTU SEGMENTU "D"

- INSTALACJA C.O.








ISTNIEJĄCE OBIEGI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- | | |
|---|--|
|  | OBIEG C.O. – BIURA CZĘŚĆ F,E |
|  | OBIEG C.O. – PIWNICA CZĘŚĆ A,D |
|  | OBIEG C.O. – PIWNICA CZĘŚĆ E,A,B |
|  | OBIEG C.O. – POMIESZCZENIA B,D1 |
|  | OBIEG C.O. – POMIESZCZENIA CZĘŚĆ A,D,E,F |
|  | OBIEG C.O. – POMIESZCZENIA CZĘŚĆ B,C,D,E |
|  | OBIEG C.O. GLIKOL – HALA SPORTOWA ZEWNĘTRZNA |
|  | OBIEG C.O. – NAGRZEWNICA WENTYLACYJNA PRALNI |
|  | OBIEG C.O. – PION NA PODDASZE |

POZOSTAŁE 2 ODGAŁEZIENIA Z ROZDZIELACZA TO OBIEG POMPOWY I KOTŁOWY

C33 ∞ ISTNIEJĄCY PION CENTRALNEGO OGRZEWANIA DANEGO OBIEGU

OZNACZENIA:

- | | |
|---|--|
|  | ZASILANIE I POWRÓT PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.O. |
|  | PROJEKTOWANY PION CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
|  | PROJEKTOWANY GRZEJNIK DRABINKOWY |
|  | ISTNIEJĄCY GRZEJNIK do demontażu i ponownego montażu |
|  | PROJEKTOWANY GRZEJNIK PŁYTOWY |

UWAGI:

1. PROJEKTOWANE PRZEWODY Z RUR MIEDZIANYCH
2. NIEOPISANE GAŁĄZKI GRZEJNIKOWE 15x1 MM
3. GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE O SZEROKOŚCI 40CM I WYS. 70CM
4. ZAWORY GRZEJNIKOWE PODWÓJNEJ REGULACJI
5. PARAMETRY INSTALACJI C.O.: 80/60 C, CIEPŁO W WATACH
6. WSZYSTKIE NASTAWY ZAWORÓW W POZYCJI "OTWARTE"
7. NA ZAKOŃCZENIACH PIONÓW ŁAZIENKOWYCH MONTOWAĆ AUTOMATYCZNE ODPOWIEŹNIKI PŁYWKOWE

UWAGA:

1. Na instalacje CO, które zostaną zabudowane np. multiporem lub zastąpione sufitem podwieszanym należy zastosować otulinę zgodnie z warunkami technicznymi lub uzupełnić istniejącą
2. Należy przerobić gałgązki grzejników które zostaną odsunięte od ściany w wyniku montażu np. Multiporu

		temat. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku głównego Szkoły Policji w Piile przy Placu Staszica 7 wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz opracowaniem koncepcji.	
NIP 949 167 36 28 REGON 020378237 ul.Róża Wiatrów 13/3 53-023 Wrocław tel. 603 950 959 e-mail lukasz@szleper.pl		lokalizacja. Pl. Staszica 7, nr dz.236/4 64-920 Piła	
inwestor. Szkoła Policji w Piile Pl. Staszica 7 64-920 Piła			
tytuł rys. RZUT II PIĘTRA – instalacja CO doszczegółowienie			
branża SANITARNA INSTAL. WOD.-KAN. PPOŻ		PROJEKTANT : Dariusz Barczyński nr upr. 186/92/UW SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Jarosław Hirowski nr upr. 36/90/UW 181/82/WBPP	
		podpis:  podpis: 	
skala rys.		data październik 2016	
		nr rys.	
		S4	

OPRACOWANIE :
mgr inż. Jakub Sztekel