



IZOMETRIA WODY PPOŻ

ZAKRES REMONTU SEGMENTU "D" -


BRANŻA WOD.-KAN.

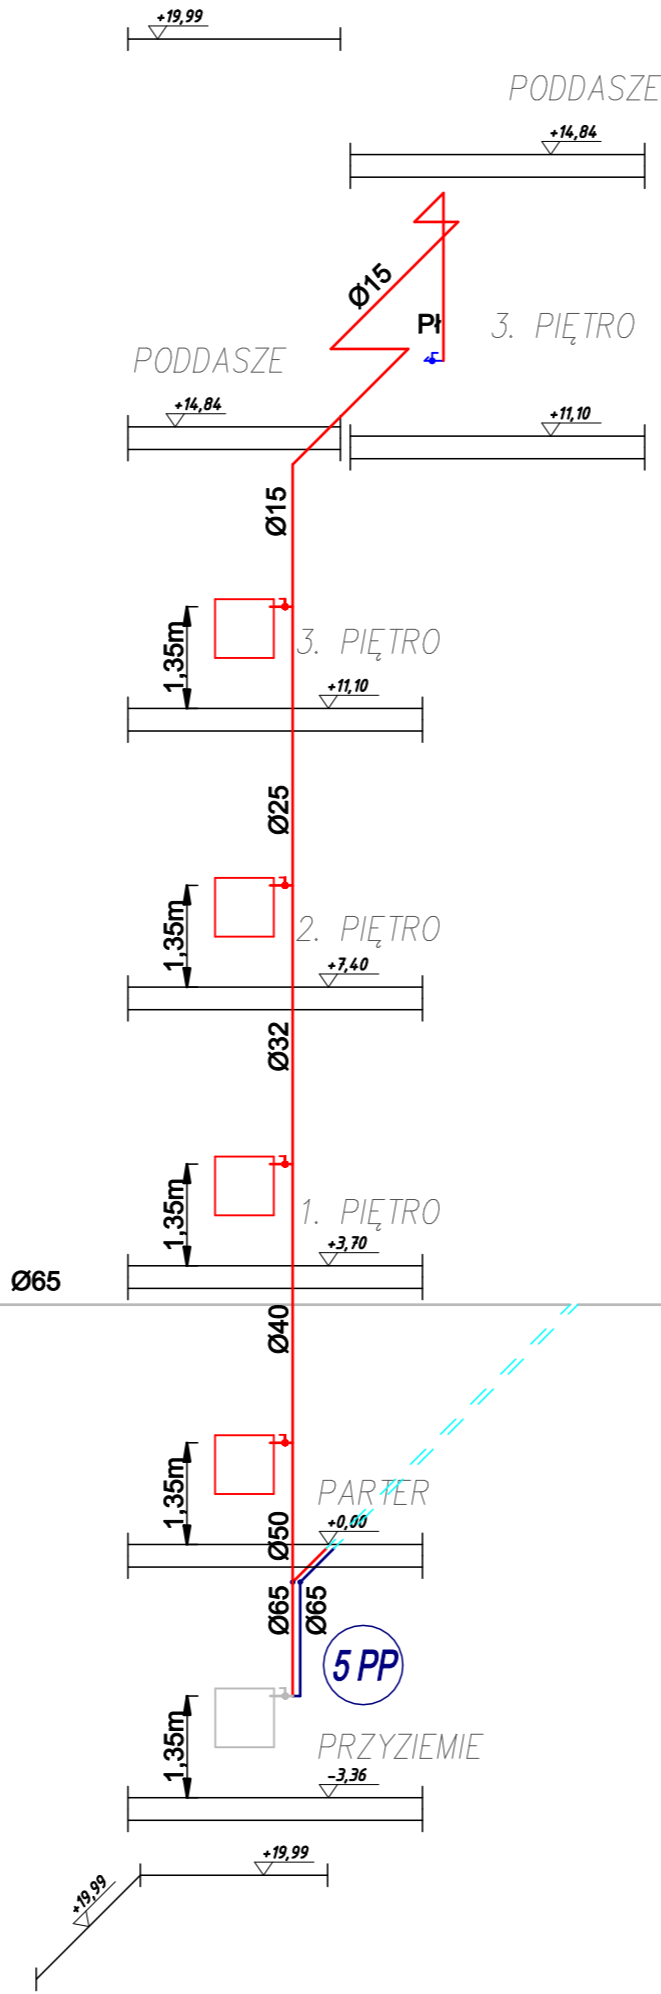

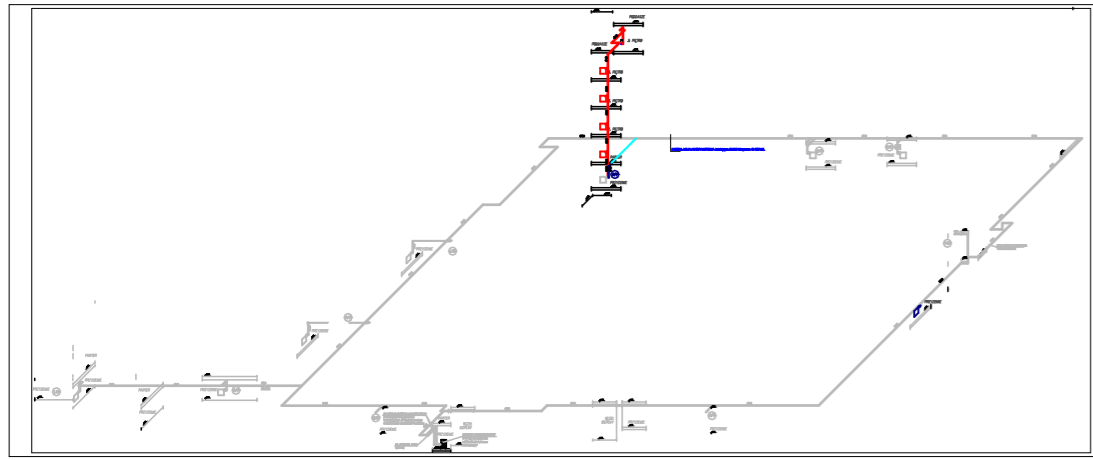


INSTALACJA HYDRANTOWA istniejąca DN65 Mapress C-STAH

LEGENDA:

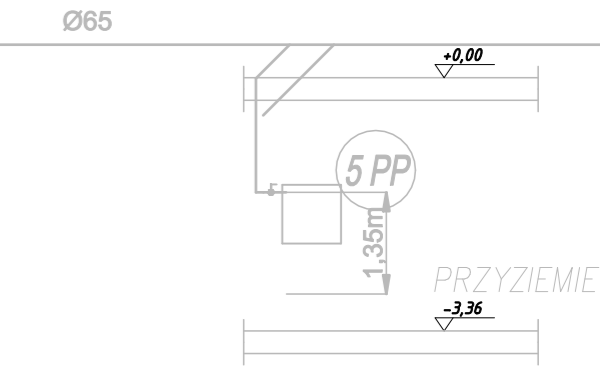- instalacja wody hydrantowej istniejąca
- instalacja wody hydrantowej do wykonania
- 3 PP. pion wody ppoż
- PI zawór do płuczki ustępowej
- Um bateria umywalkowa
- Zcz zawór ze złączką do węży
- szafka hydrantowa HW-25N/W-30 z węzłem o długości 30m
- podejście Ø 25 z zaworem umieszczonym na wysokości 1,35m od podłogi



 NIP 949 167 36 28 REGON 020378237 ul. Róża Wiatrów 13/3 53-023 Wrocław tel. 603 950 959 e-mail lukasz@szleper.pl		temat. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku głównego Szkoły Policji w Pile przy Placu Staszica 7 wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz opracowaniem koncepcji.	
inwestor.	Szkoła Policji w Pile Pl. Staszica 7 64-920 Piła	lokalizacja.	Pl. Staszica 7, nr dz.236/4 64-920 Piła
tytuł rys. IZOMETRIA WODY PPOŻ. – doszczegółowienie segmentu "D"			
branża SANITARN INSTAL. WOD.-KAN. PPOŻ	PROJEKTANT : Dariusz Barczyński nr upr. 186/92/UW	podpis: 	
	SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Jarosław Hirowski nr upr. 36/90/UW 181/82/WBPP	podpis: 	
skala rys.	1:100	data	październik 2016
nr rys.		W-K/7	

OPRACOWANIE :
mgr inż. Jakub Sztekel