



ZESTAWIENIE STREF POŻAROWYCH PODDASZA BUDYNKU:

1. STREFA 1 =660,00m<sup>2</sup>

POWIERZCHNIE I KUBATURY WYLICZONO ZGODNIE Z NORMĄ PN-ISO 9836:1997 WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE W BUDOWNICTWIE. OKREŚLANIE I OBLICZANIE WSKAŹNIKÓW POWIERZCHNIOWYCH I KUBATUROWYCH.

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU-4 461 M2
- KUBATURA BUDYNKU-76 410,24 M3
- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA-16 466,85 M2
- POWIERZCHNIA DACHU- 5 900,86 M2
- LICZBA KONDYGNACJI-6

SCHEMAT STREF POŻAROWYCH:

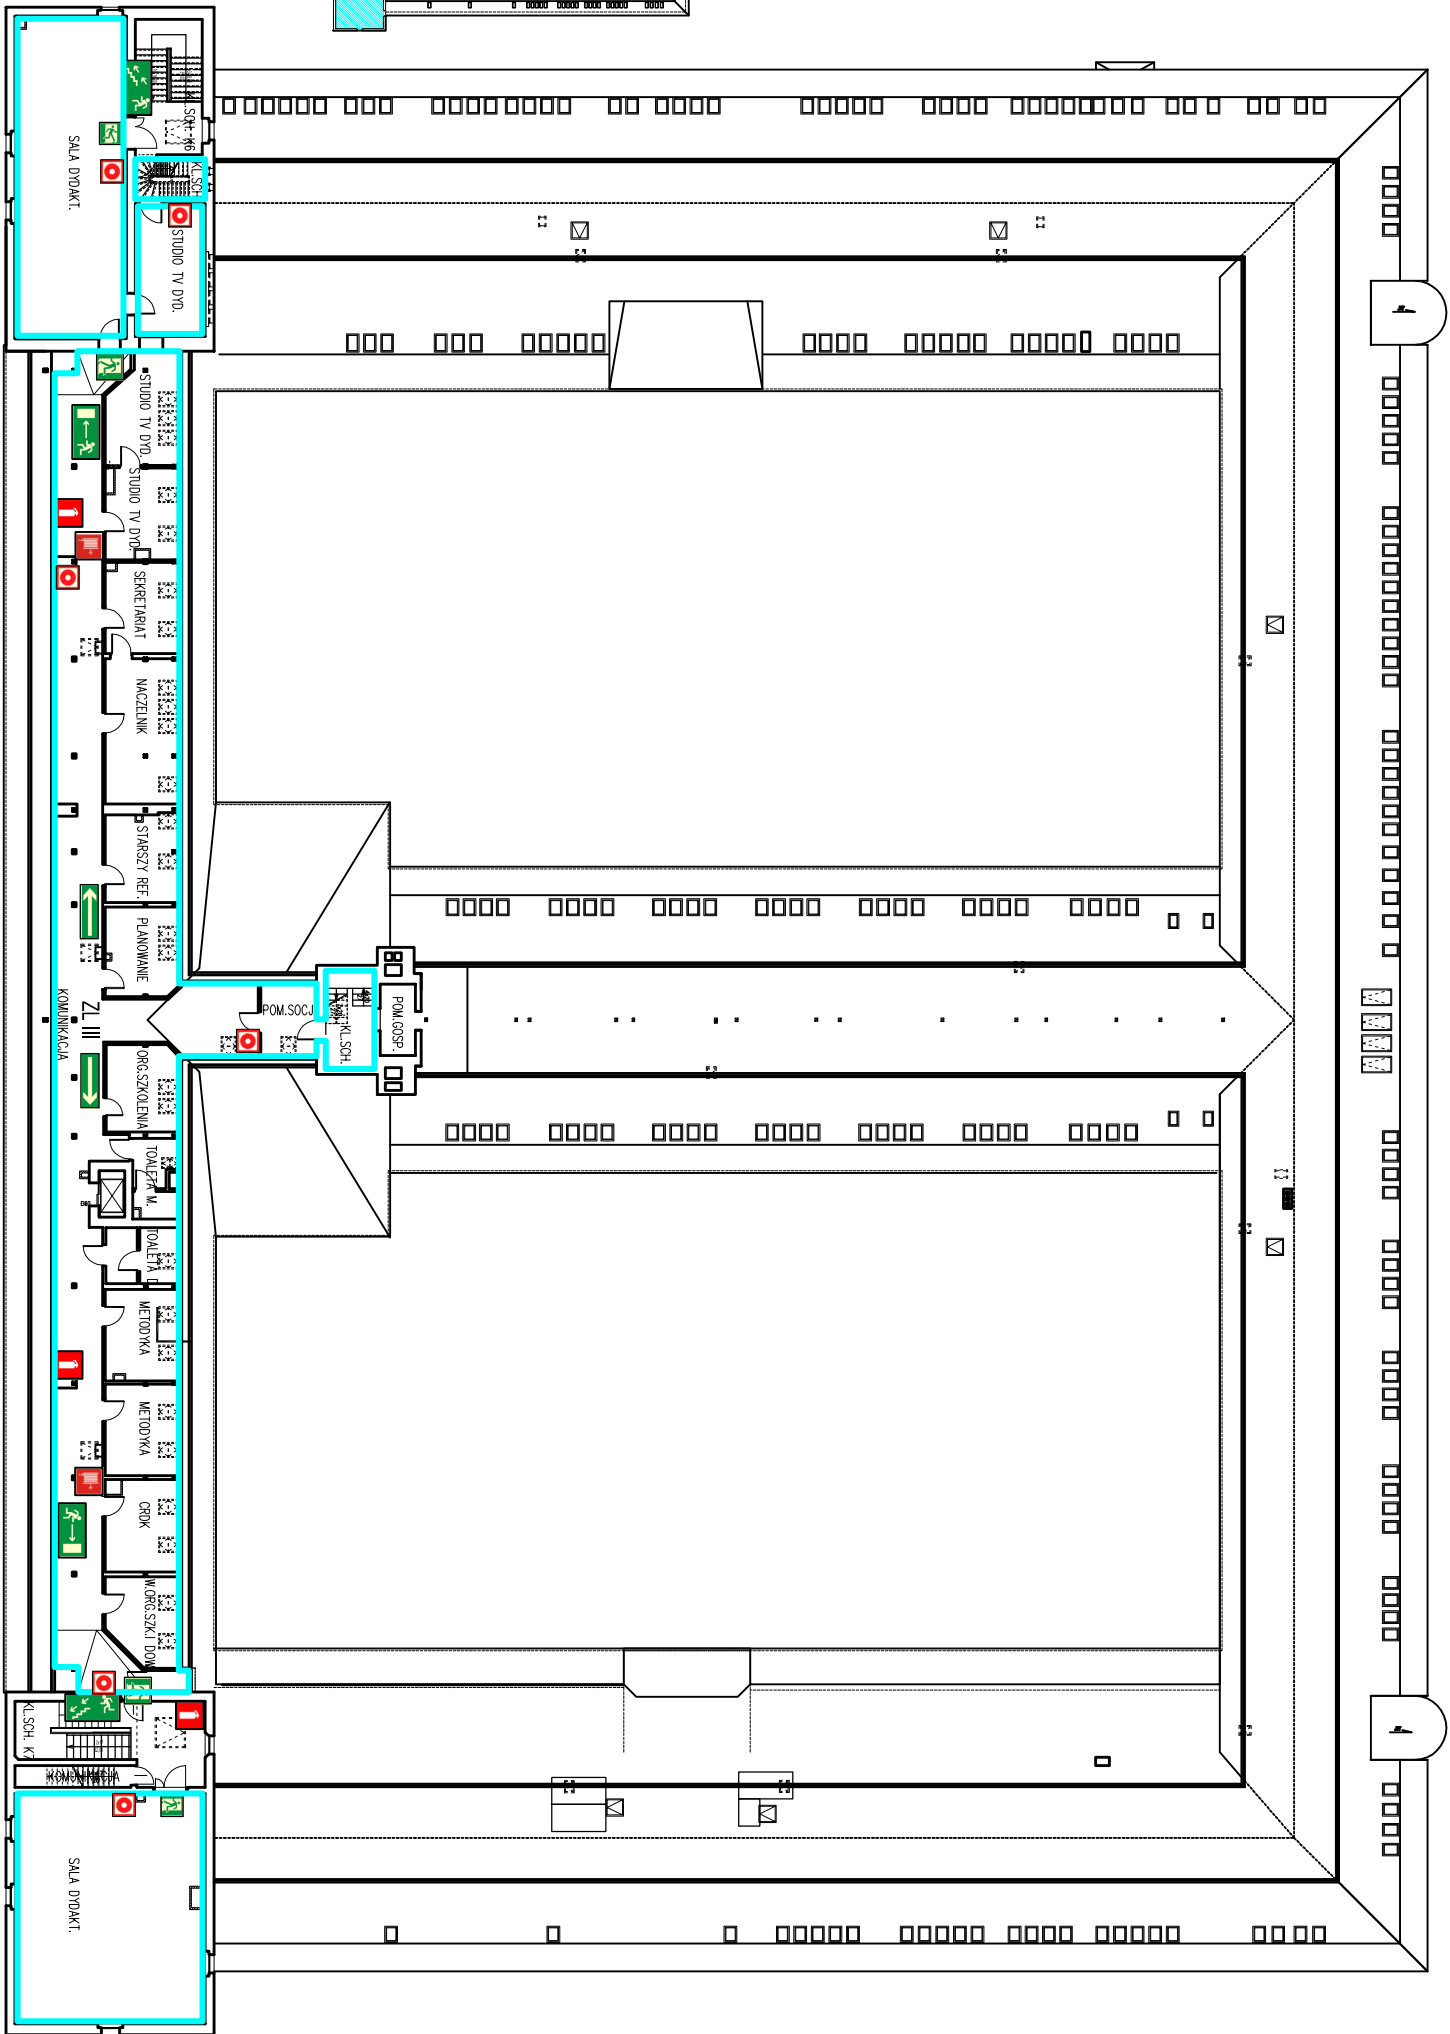

LEGENDA

ZNAKI EWAKUACYJNE

- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ
- KIERUNEK EWAKUACJI SCHODAMI W DÓŁ
- KIERUNEK EWAKUACJI SCHODAMI W GÓRĘ
- KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ

ZNAKI PRZECIWPÓŻAROWE

- GAŚNICA
- HYDRANT
- PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

Na kondygnacji znajdują się pomieszczenia pełniące funkcje:


Segment E

- poddasza -pomieszczenia biurowe-do 20 osób-ZL III

-Z uwagi na pełnioną funkcję budynek szkoły kwalifikuje się do

kategorii zagrożenia ludzi ZL dla budynków zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi nie określa się gęstości obciążenia ogniowego.

w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych znajdujących się w budynku - gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m<sup>2</sup>.



LUKASZ SZLĘPIER PROJEKT		temat:
Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku głównego Szkoły Policji w Pile przy Placu Słazica 7 wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz opracowaniem koncepcji.		
inwestor: Szkoła Policji w Pile Pl. Słazica 7 64-920 Pila		lokalizacja: Pl. Słazica 7, nr dz.236/4 64-920 Pila
tytuł rys. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – PODDASZE		
branża: BEZP. POŻ.		podpis:
skala rys. 1:350	data 11.2013	nr rys. BP-07